



Szczegół wyprowadzenia drutów
alarmowych spod pokryw końcowych
w pomieszczeniu wymiennikowni

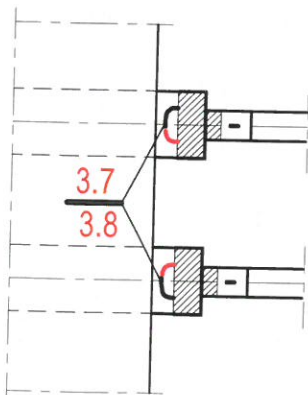

OZNACZENIA

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
- Przewód sygnalizacyjny miedziany
- Spięcie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła
- Instalacja alarmowa istniejącego przyłącza

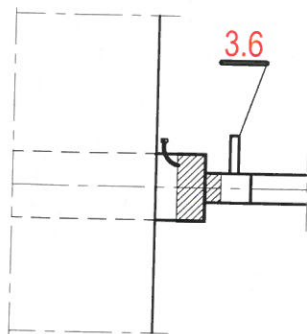

Zakład Usług Projektowych

Zamawiający: Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - Zabrze, ul. J.W. Goethego 3

Tytuł projektu: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu



Tytuł rys.

Schemat instalacji alarmowej

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Instalacyjna		05.2025		U2/2025
WYKONAWCA	mgr inż. J.Bania	793/01	Instalacyjna		Nr.rys		Nr.kol.
					4 - 2/25		4

A-A

| A

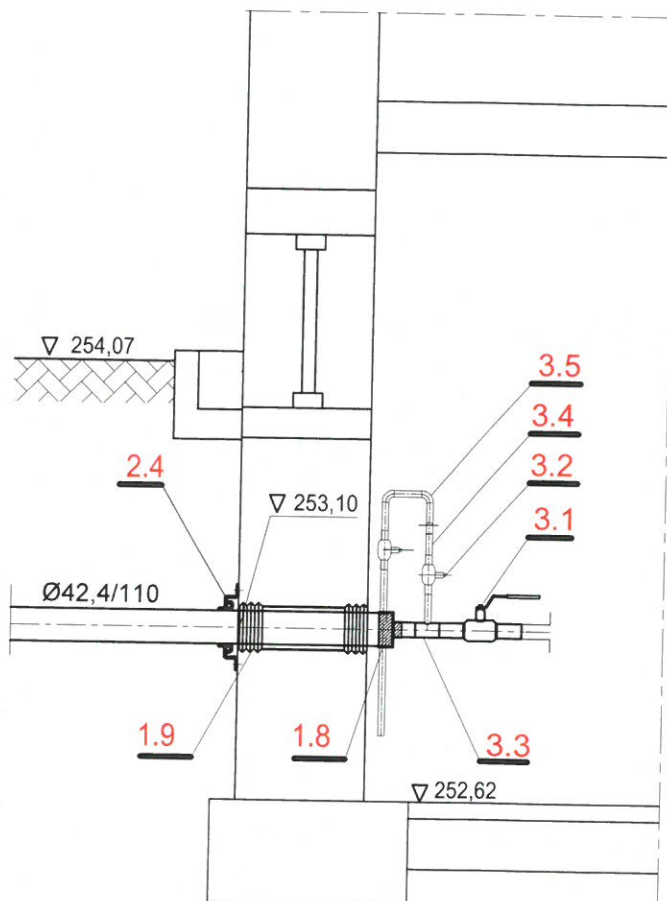
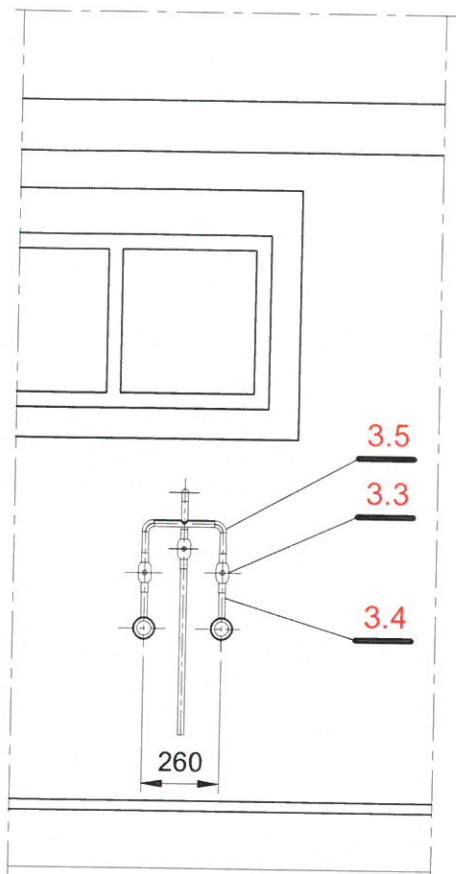


| A



Zakład Usług Projektowych

Zamawiający	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - Zabrze, ul. J.W. Goethego 3						
Tytuł projektu	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu						
Tytuł rys.	Podłączenie przyłącza do budynku						
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Instalacyjna	<i>J. Bania</i>	05.2025	1:25	U2/2025
WYKONAWCA	mgr inż. J.Bania	793/01	Instalacyjna	<i>J. Bania</i>	Nr.rys		Nr.kol.
					5 - 2/25		5

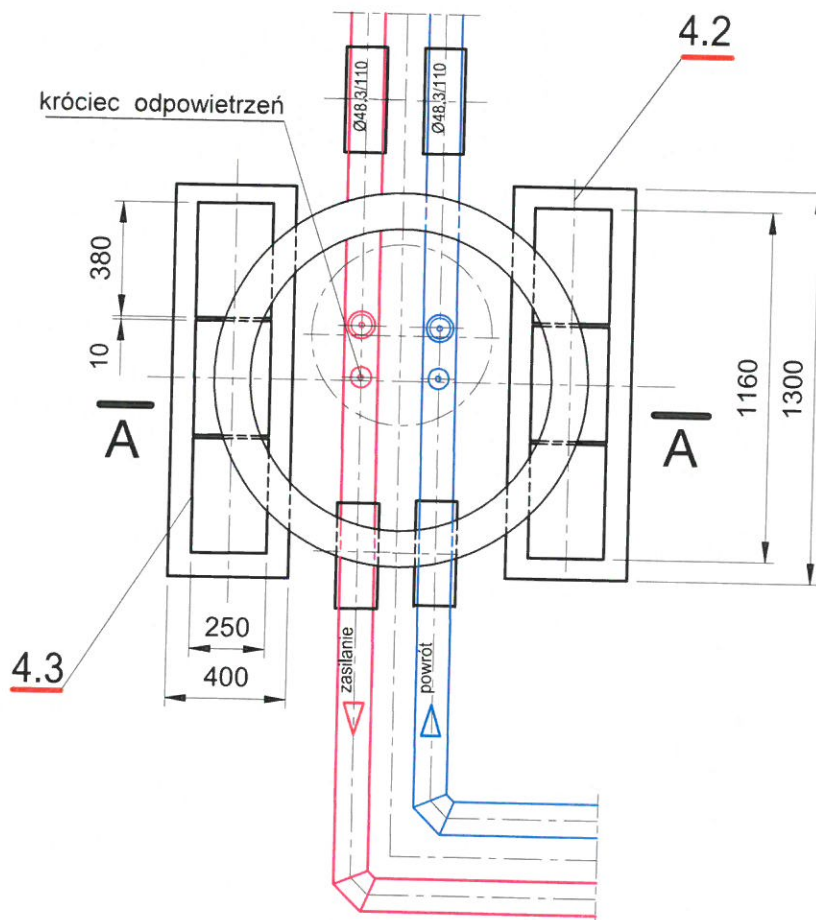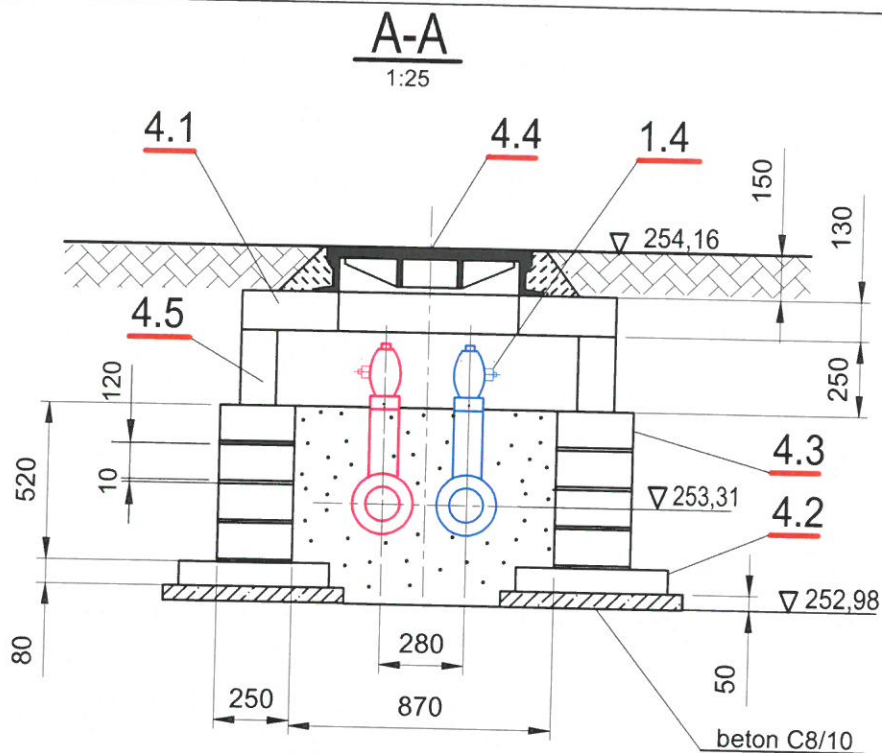

Zakład Usług Projektowych

Zamawiający	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - Zabrze, ul. J.W. Goethego 3						
Tytuł projektu	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu						
Tytuł rys.	Studzienka zaworów Sz1						
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Instalacyjna	<i>[Signature]</i>	05.2025	1:25	U2/2025
WYKONAWCA	mgr inż. J.Bania	793/01	Instalacyjna	<i>[Signature]</i>	Nr.rys		Nr.kol.
					6 - 2/25		6