



| | |
|---------------------|--------|
| Urząd sieci | Sić TN |
| Napięcie znamionowe | 400V |
| Moc zainstalowana | |
| IKL Maks. | |
| IK3 Maks. | |

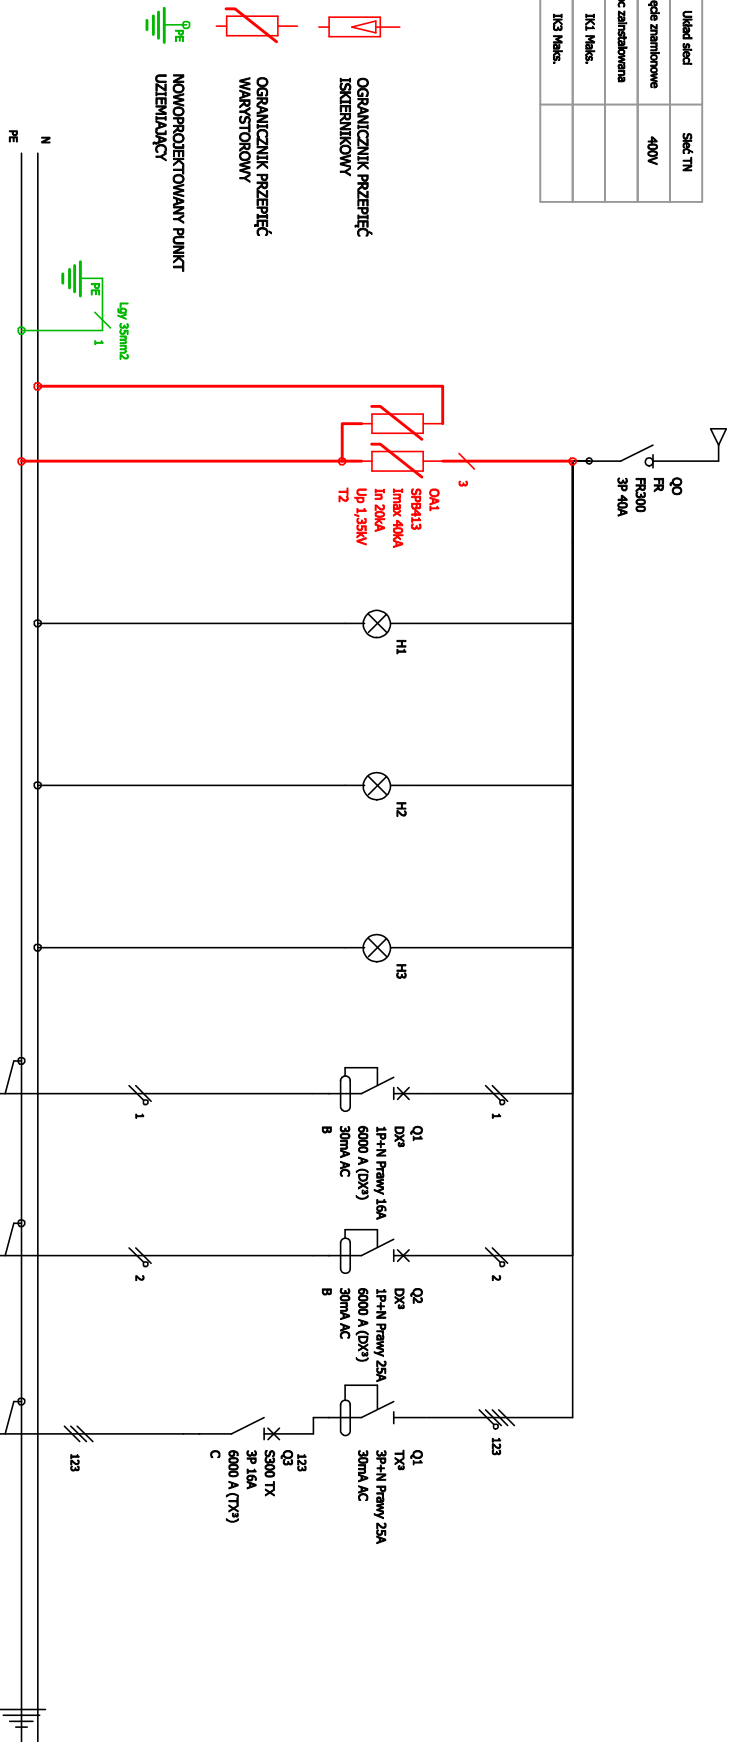

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Oznaczenie urządzenia | | QO | H1 | H2 | H3 | Q1 | Q2 | Q3 | |
| Oznaczenie zacisku | | | | | | | | | |
| Opis | | ZASILANIE Z RG | ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY OŚWIETLENOWE | KONTROLA NAPIĘCIA L1 | KONTROLA NAPIĘCIA L2 | KONTROLA NAPIĘCIA L3 | OŚWIETLENIE PRAWA STRONA | OŚWIETLENIE LEWA STRONA | |
| Moc | | | OGRANICZNIK PRZEPIEĆ 12 | | | | | | |
| Długość kabla | | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | | | | | | | | | |
| Typ kabla | | | | | | | | | |
| Typ kabli | | | | | | | | | |
| Typ kabli | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
|  | | City Electric Adam Szulga ul. Orzechowa 3 43-410 Kończyce Małe | | Inwestor: Gmina Cieszyń ul. Rynek 1 43-400 Cieszyń | | Projektant: mgr inż. Adam Szulga | | Nr proj. (aktual.): CE141/E00924/AS | | Stadium: PT | |
| Obiekt: Dom Spokojnej Storości ul. Mickiewicza 13 43-400 Cieszyń | | Nazwa rysunku: Schemat ideowy Tablicy TO2A stos. istniejący / projektowany | | Sprawdził: mgr inż. Tomasz Grabdzki | | Podpis: | | Data: 11.2024 | | Nr projektu: CE75/280922/AS | |
| | | | | Nr uprawnień: SLK/8712/PV/BE/19 | | | | Skala: - | | Nr rysunku: E4/T02A/1 | |