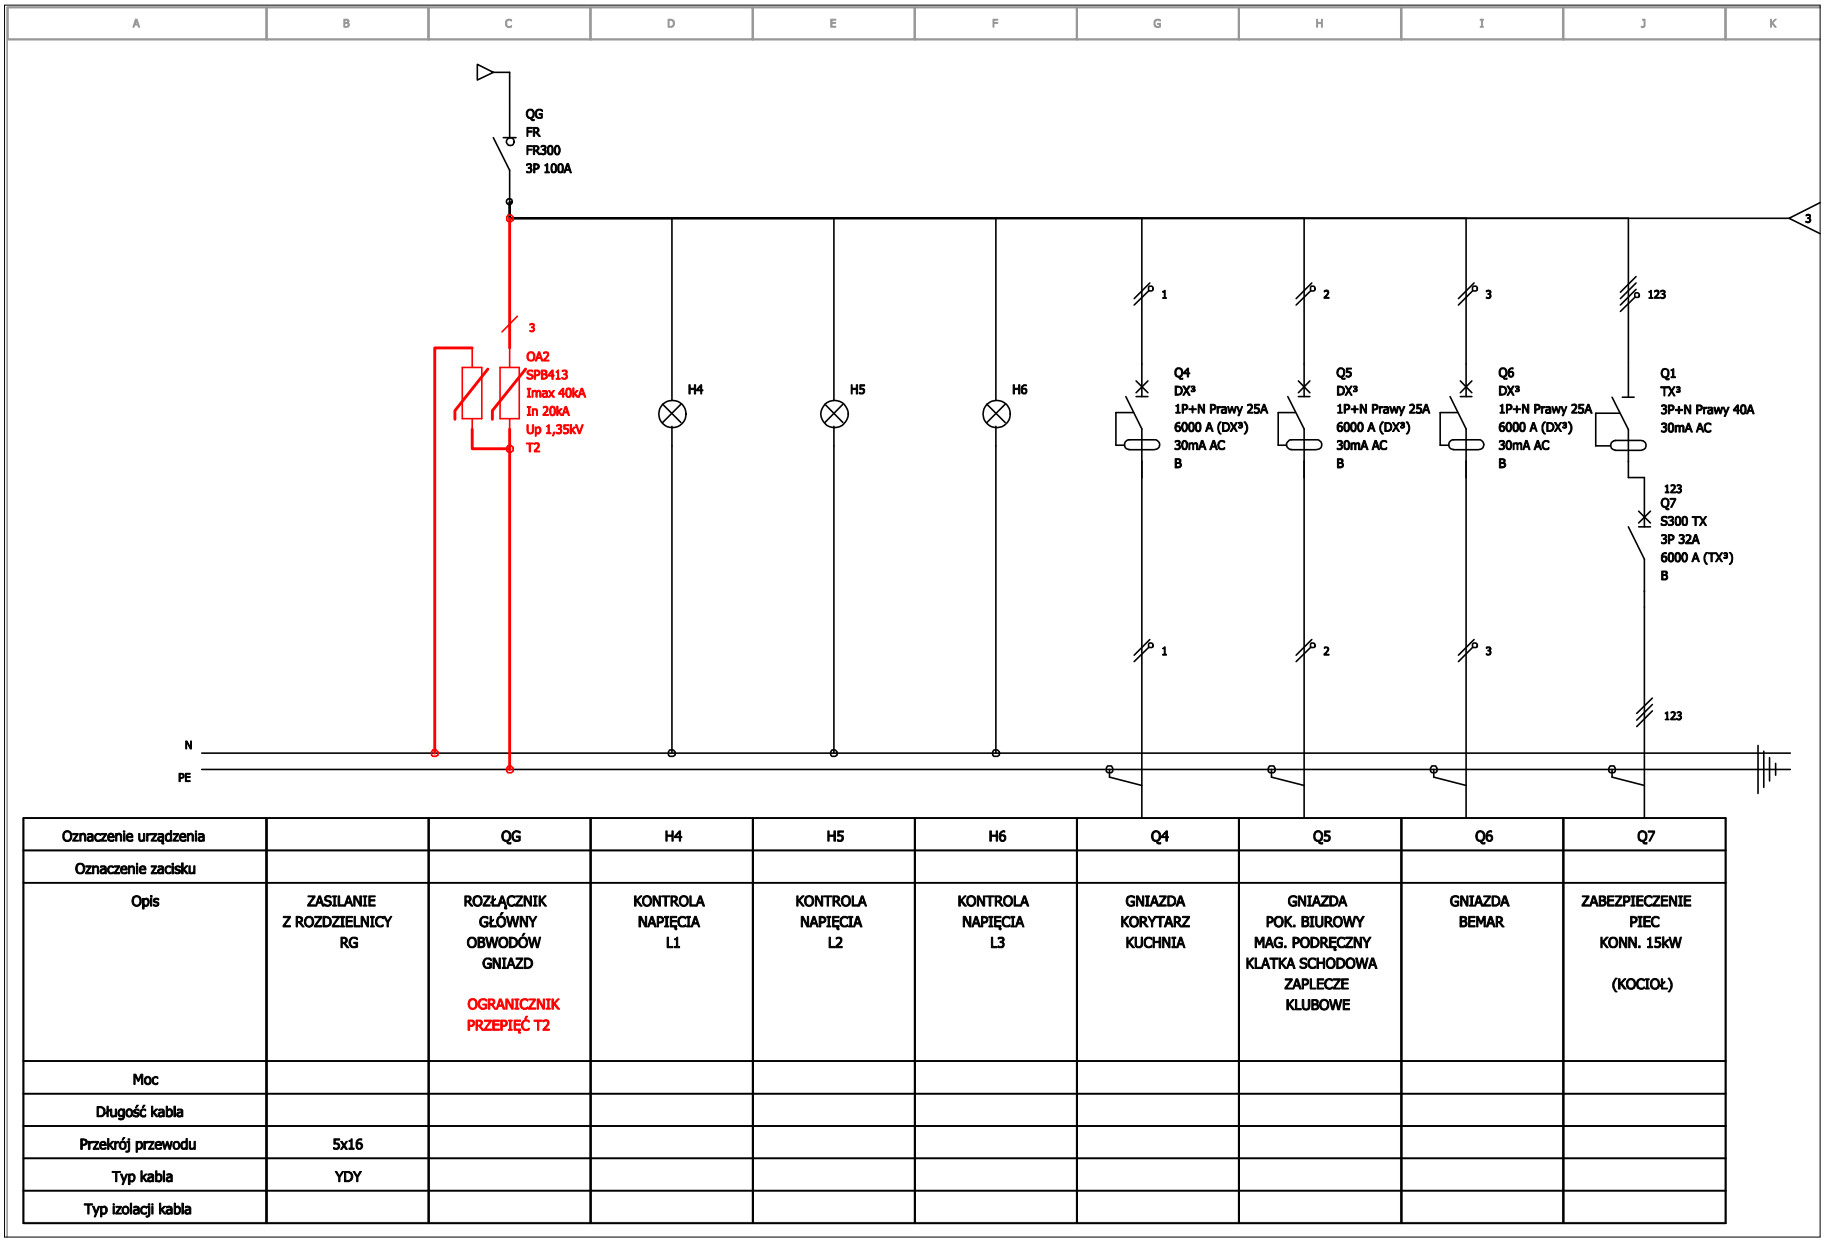

Oznaczenie urządzenia		QG	H4	H5	H6	Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku									
Opis	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RG	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY OBWODÓW GNIAZD OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3	GNIAZDA KORYTARZ KUCHNIA	GNIAZDA POK. BIUROWY MAG. PODRĘCZNY KLATKA SCHODOWA ZAPLECZE KLUBOWE	GNIAZDA BEMAR	ZABEZPIECZENIE PIEC KONN. 15kW (KOCIOŁ)
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5x16								
Typ kabla	YDY								
Typ izolacji kabla									

City Electric Adam Sztuła ul. Orzechowa 3 43–410 Kończyce Małe	**Inwestor:** Gmina Cieszyn ul. Rynek 1 43–400 Cieszyn	**Projektował:** MGR INŻ. ADAM SZTUŁA	**Podpis:**	**Nr proj. (aktual.):** CE141/200924/AS	**Stadium:** PT	
		Nr uprawnień: SLK/8814/PWBE/21			**Branża:** ELEKTRYCZNA	
Obiekt: Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13 43–400 Cieszyn	**Nazwa rysunku:** Schemat ideowy Tablicy TO3A stan istniejący / projektowany.	**Sprawdził:** MGR INŻ. TOMASZ GABZDYL	**Podpis:**	**Data:** 11.2024	**Nr projektu:** CE75/280922/AS	
		Nr uprawnień: SLK/8712/PWBE/19		**Skala:** –	**Nr rysunku:** E7/TO3A/2	