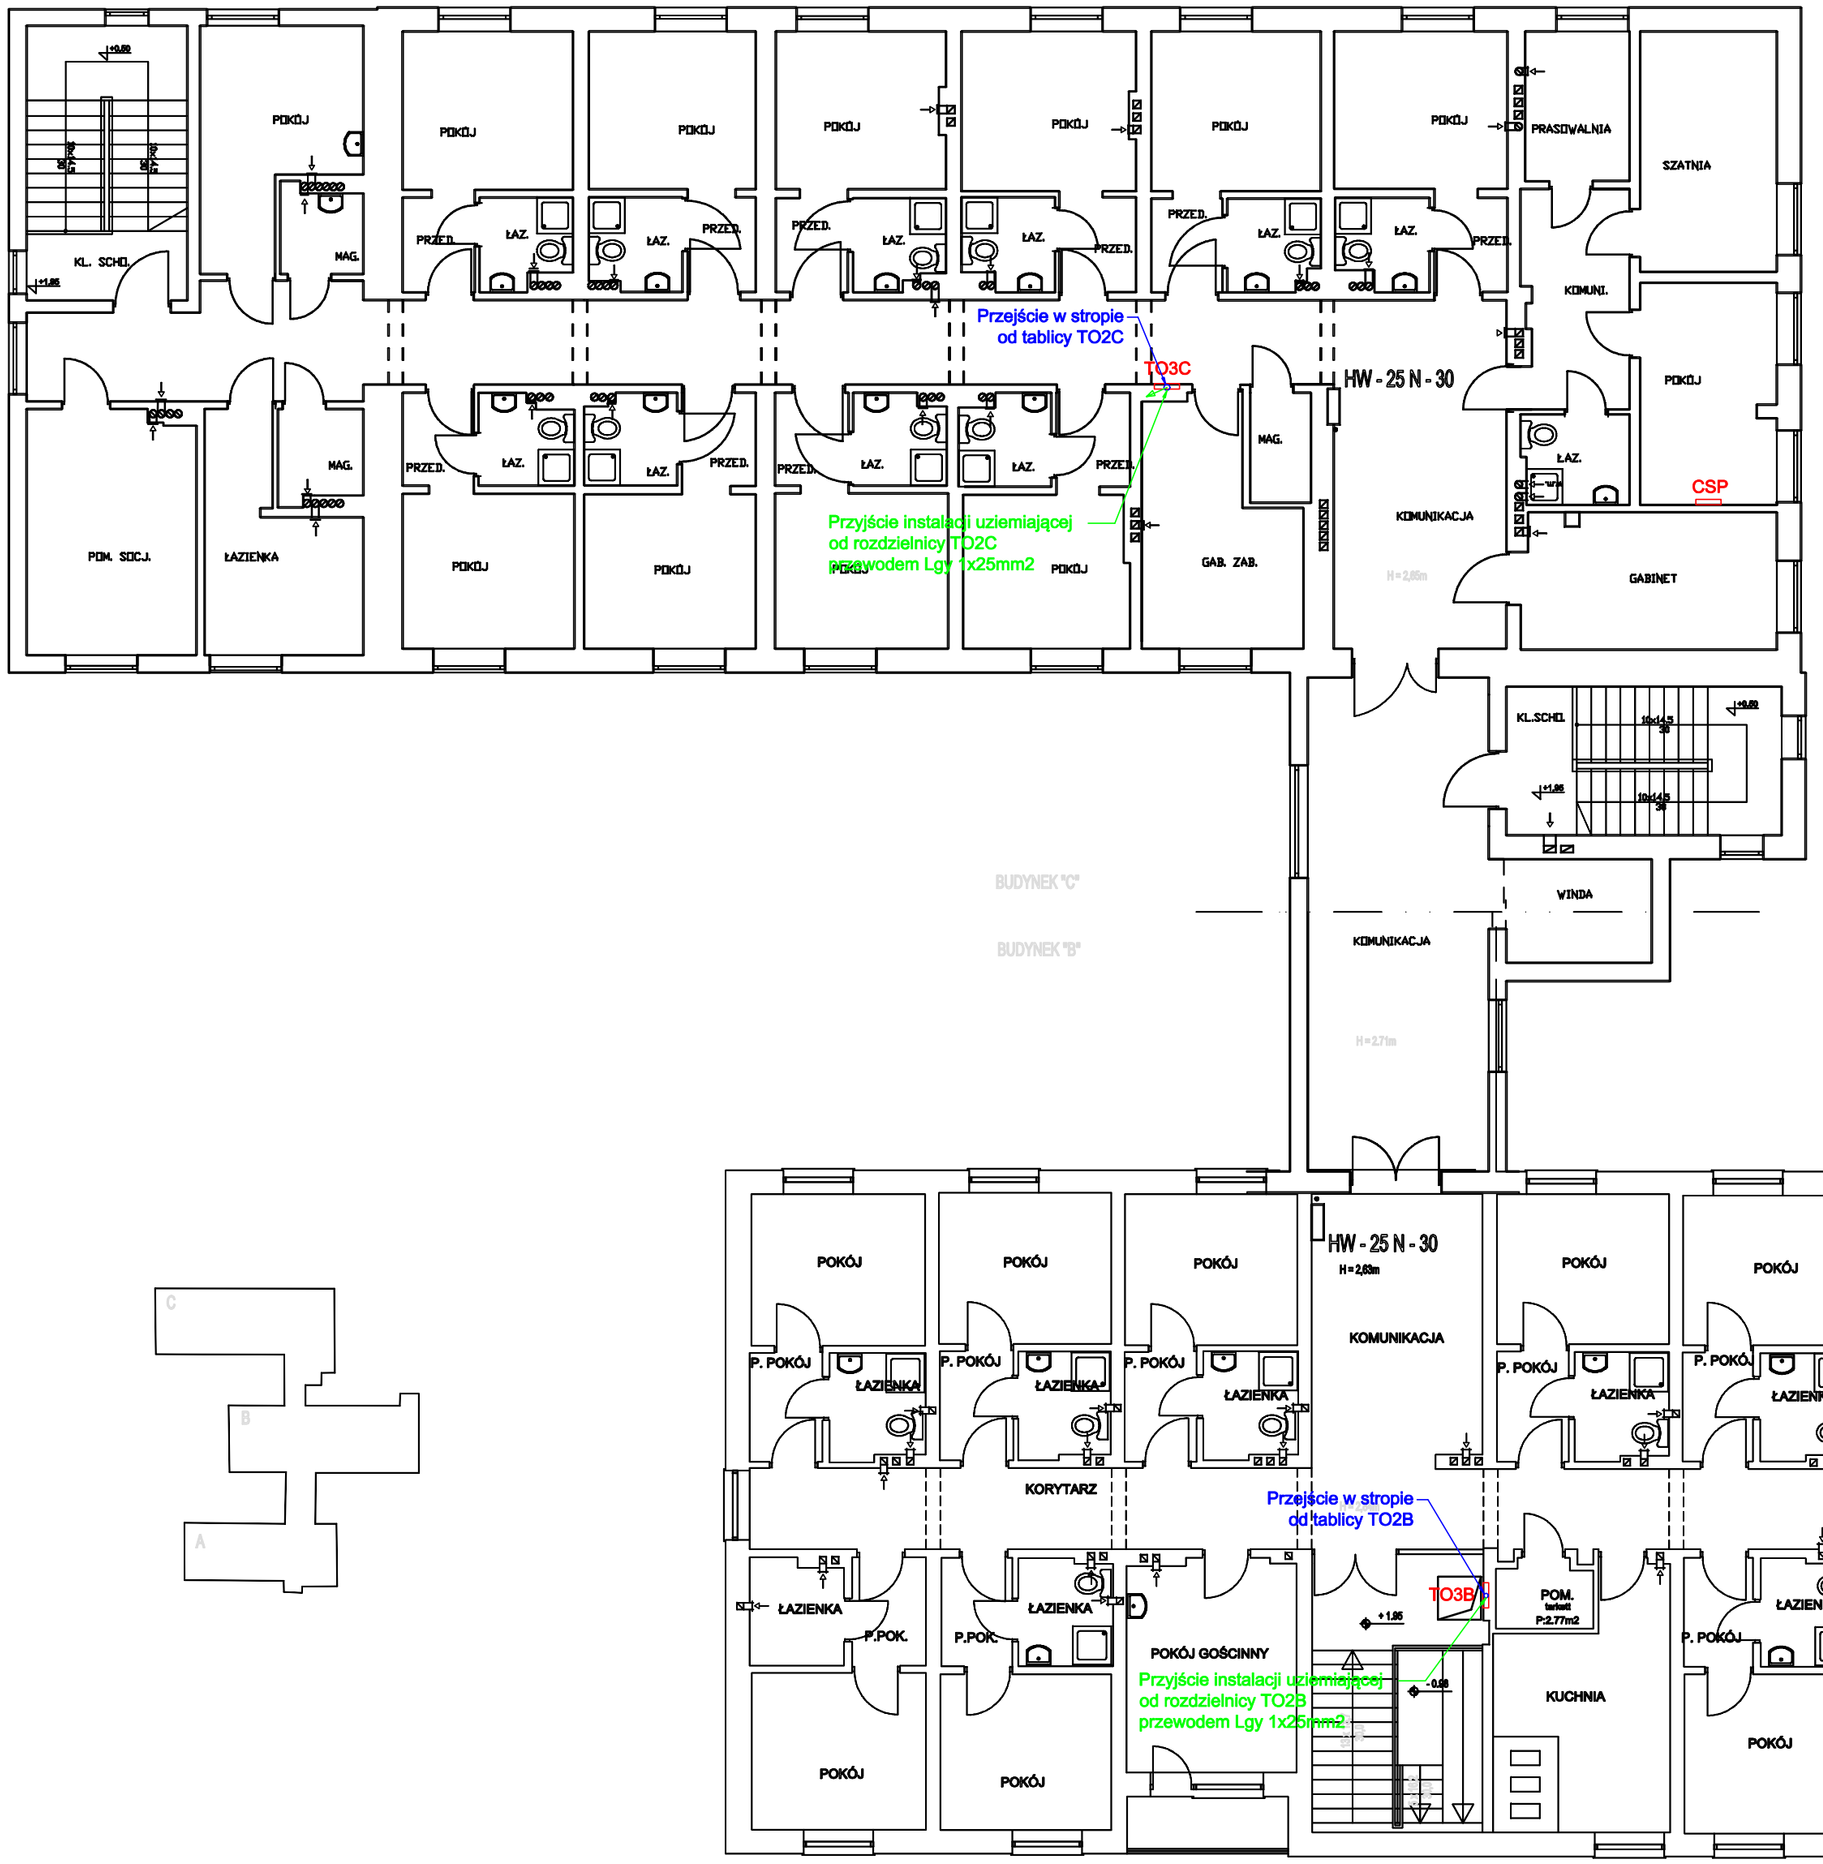

Istniejąca sonda pionowa instalacji fotowoltaicznej

Istniejąca sonda pionowa instalacji odgromowej

Projektowana trasa instalacji uziemiającej, taśma stalowa ocynkowana FeZn 30x4

Projektowana trasa instalacji uziemiającej przewodem Lgy 1x35mm2

Projektowana puszka rozgałęźna lini uziemiającej

Przejście przez przegrodę ppoż wykonać przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów ognioochronnych

PE — Miejsce połączenia projektowanej linii uziemiającej z istniejącymi elementami stalowymi rurami instalacji hydrantowej

TO1A — Istniejąca tablica zasilająca obwodów oświetleniowych oraz gniazd

City Electric Adam Sztuła ul. Orzechowa 3 43-410 Kończyce Małe	Inwestor: Gmina Cieszyn ul. Rynek 1 43-400 Cieszyn	Projektował: MGR INŻ. ADAM SZTUŁA Nr uprawnień: SLK/8814/PWBE/21	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium: PT	
Obiekt: Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13 43-400 Cieszyn	Nazwa rysunku: Lokalizacja istniejących tablic bezpiecznikowych oraz projektowanych instalacji uziemiających na poziomie piętra.	Sprawdził: MGR INŻ. TOMASZ GABZDYL Nr uprawnień: SLK/8712/PWBE/19	Podpis:	Data: 11.2024 Skala: –	Nr projektu: CE75/280922/AS Nr proj.(akt.): CE141/200924/AS Nr rysunku: E17	