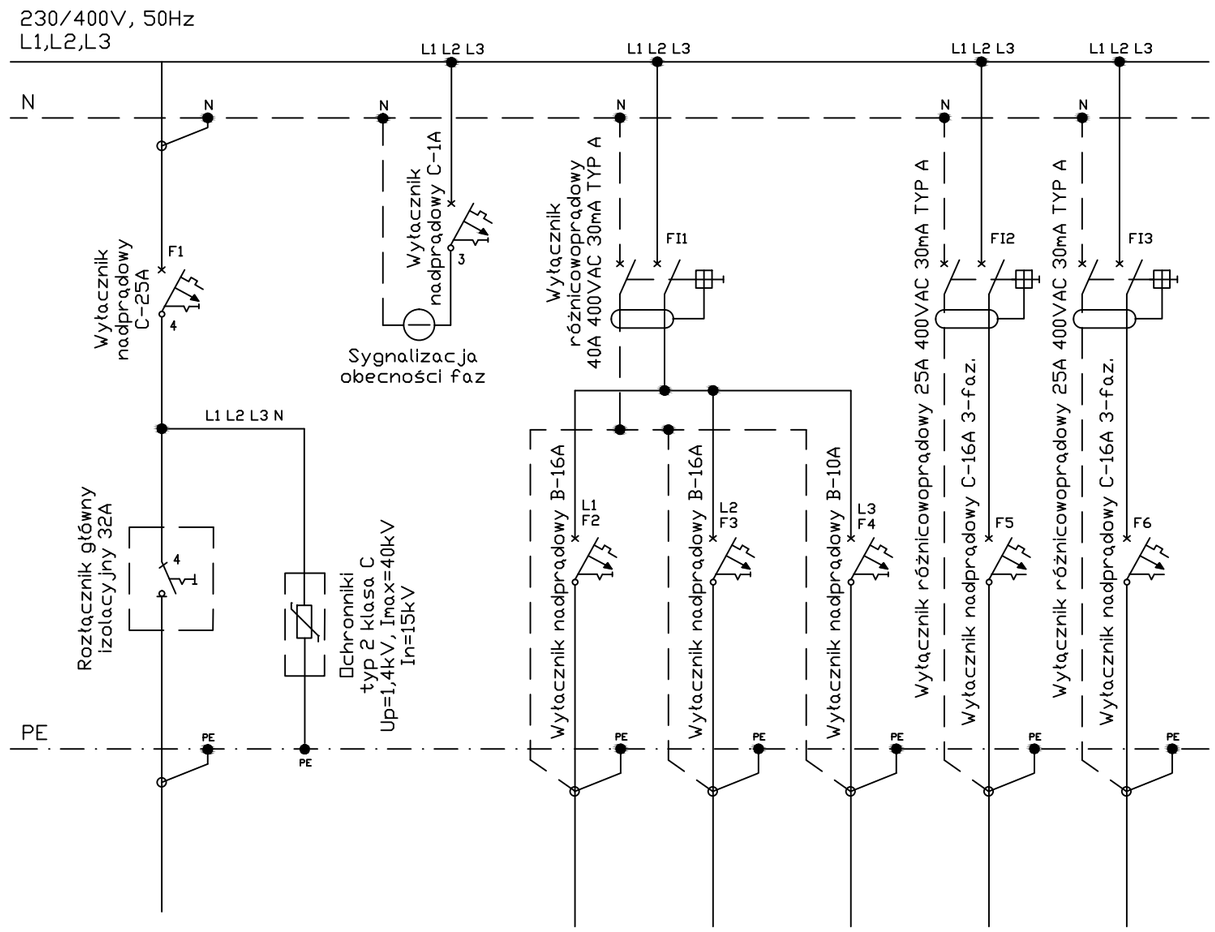

Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08
Nazwa	WLZ dopływ z rozdzielnicy kotłowni TB	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Oświetlenie ogólne	Zasilanie pompy nr 1	Zasilanie pompy nr 2
Moc [kW]	8,2	–	–	2,0	2,0	0,2	2,0	2,0
Typ przewodu	YAKY	4xLgY/LgYżo	4xLgY/LgYżo	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J
Przekrój mm	4x16	10/10	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	4x1,5	5x2,5	5x2,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica natynkowa IP40 IK07,
4x12 48 modułów 645x310x130mm,
drzwi metalowe zamykana na klucz.

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	ODTWORZENIE ŹRÓDŁA WODY PITNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				RYS. NR: E-03
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB 230/400 VAC	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ		DATA: 06.2024
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 148/27 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			STR. NR:
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA UL. BRACKA 13, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			SKALA --

A3